2. pielikums. Siltumnesēja temperatūras grafiks Kuldīgas novadā

Katlu māju Jelgavas ielā 38, Kuldīgā; "Centra katlu māja" Padurē, Padures pag.; "Siltums", Priedainē, Kurmāles pag.; Graudu ielā 27, Kuldīgā; "Vārpa", Pelču, Pelču pag; "Katlu māja", Rendā, Rendas pag., "Katlu māja", Vārmē, Vārmes pag., "Katlu māja", Alsungā, Alsungas pag., "Katlu māja", Liepājas ielā 12, Skrundā; "Katlu māja", Liepājas ielā 45, Skrundā; "Katlu māja", Dārza ielā 6A, Skrundā; "Katlu māja", Lielā ielā 1A, Skrundā; "Katlu māja", Liepājas ielā 4; "Katlu māja", Saldus ielā 6B, Skrundā; "Centra katlu māja", Parka ielā 5, Rudbāržos, siltumnesēja temperatūras grafiks uz SIA "Kuldīgas siltumtīkli" piederības robežas.

Āra gaisa t^0C	T_1	T_2
10	35	20
8	38	23
6	40	25
4	43	28
2	44	29
0	45	30
-2	48	33
-4	49	34
-6	50	35
-8	53	38
-10	55	40
-12	58	43
-14	60	45
-16	63	48
-18	67	52
-20	70	55

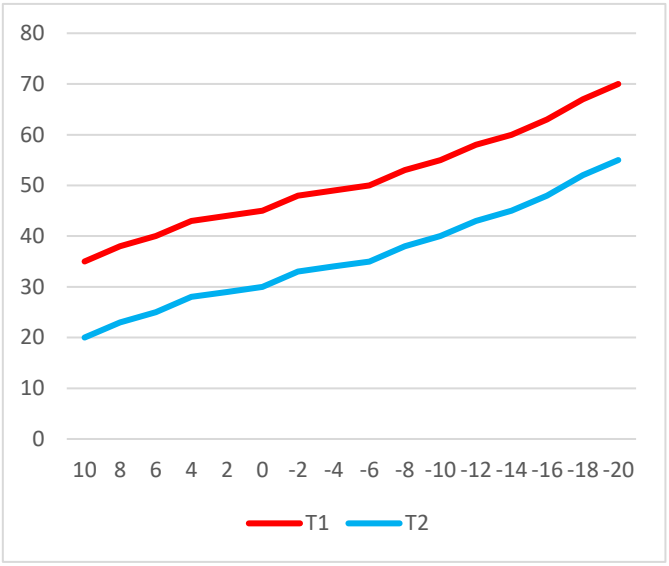

Piezīmes:

Ūdens temperatūra siltumtīklu turpgaitas cauruļvadā T_1 apkures sezonā tiek regulēta atbilstoši temperatūras grafikam ar novirzi līdz +/- 3^0C

T_1 - turpgaitas temperatūra (nodrošina piegādātājs)

T_2 - atgaitas temperatūra (nodrošina lietotājs)