1. pielikums. Siltumnesēja temperatūras grafiks Kuldīgas un Skrundas pilsētās

Katlu māju Lapegļu ielā 8, Kuldīgā, Stacijas ielā 6, Kuldīgā,
Liepājas ielā 6, Skrundā, Saldus ielā 15, Skrundā
siltumnesēja temperatūras grafiks uz SIA "Kuldīgas siltumtīkli" piederības robežas

Āra gaisa t^0C	T_1	T_2
10	60	42
8	60	42
6	60	42
4	60	42
2	60	42
0	60	42
-2	60	42
-4	62	44
-6	64	46
-8	68	50
-10	72	52
-12	74	54
-14	78	56
-16	81	57
-18	83	58
-20	85	59

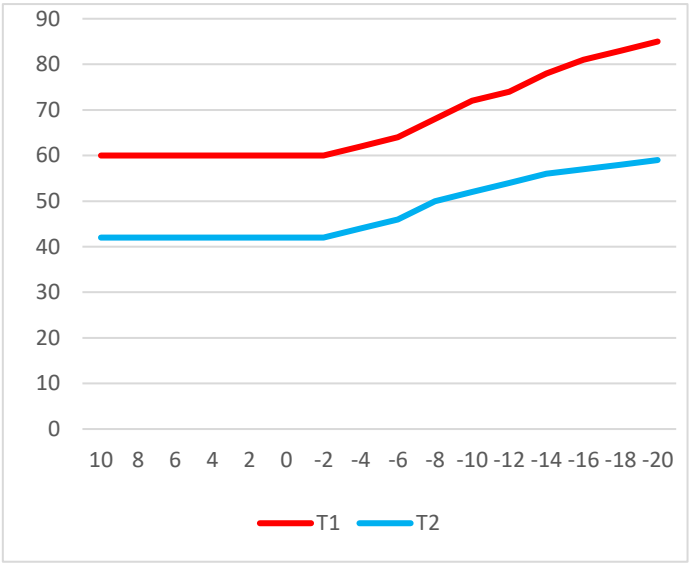

Piezīmes:
Ūdens temperatūra siltumtīklu turpgaitas cauruļvadā T_1 apkures sezonā tiek regulēta atbilstoši

T_1 - turpgaitas temperatūra (nodrošina piegādātājs)

T_2 - atgaitas temperatūra (nodrošina lietotājs)